


TESTAUSSELOSTE		näyte 9866 - 270813 - VPH - 11
näytteen ottaja: TJ		näytteen tutkinut: TJ
asiakas:	Konttikangas Oy / Mauno Rantala	
näytteenottoaika:	Kangaskontti, Virrat	
näyte saapunut pvm:	18.10.2013	tutkimukset valmiit: 4.11.2013
		kiviaines: Sr 3/8

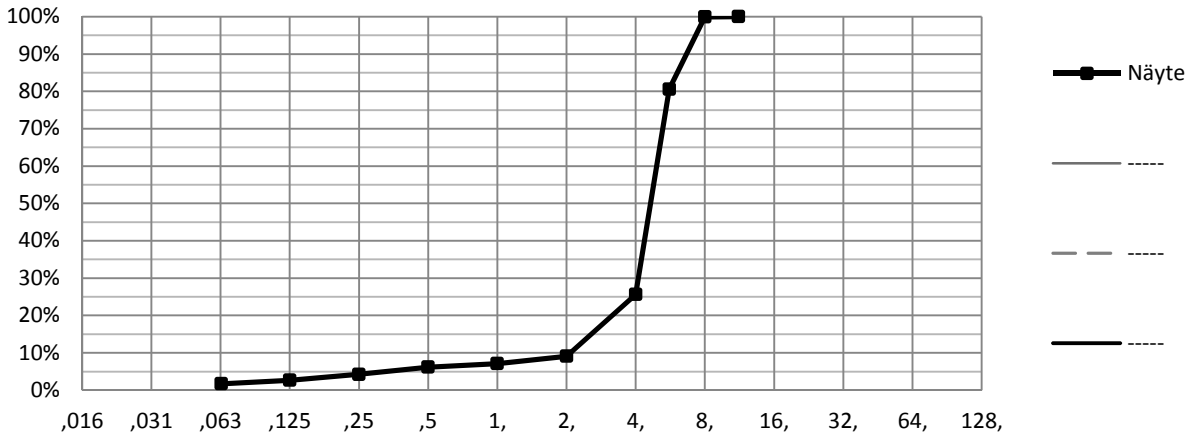

rakeisuusmääritys SFS-EN 933-1	
seula	läpäisy-%
11,2	100 %
8	100 %
5,6	81 %
4	26 %
2	9 %
1	7 %
0,5	6 %
0,25	4 %
0,125	3 %
0,063	1,7 %
seulontatapa	
pesuseulonta	
näytemäärä [g]	2411

litteysluku SFS-EN 933-3	
lajite	litteät %
80-100	----
63-80	----
50-63	----
40-50	----
31,5-40	----
25-31,5	----
20-25	----
16-20	----
12,5-16	----
10-12,5	----
8-10	----
6,3-8	----
5-6,3	----
4-5	----
näytemäärä [g]	----
litteysluku FI	----

humuspitoisuus SFS-EN 1744-1	
tulos	----

kiintotiheys&vedenimeytyminen SFS-EN 1097-6			
testilajike:	4	/	8
menetelmä:	verkkokori		
näytekokoo [g]:	1162		
tulokset			
ρ_a [t/m ³]:	2,65		
ρ_{rd} [t/m ³]:	2,58		
ρ_{ssd} [t/m ³]:	2,61		
WA ₂₄ :	1,0 %		

iskunkestävyys SFS-EN 1097-2	
testilajikkeet :	---- / ----
Los Angeles -luku (LA):	----

murtopintaisten osuus karkeassa aineksessa SFS-EN 933-5				
näytekokoo [g]:	----			
prosenttiosuudet				
C _{tc}	C _c	C _r	C _{tr}	
----	----	----	----	

jakelu: <input checked="" type="checkbox"/> asiakas	<input checked="" type="checkbox"/> projektikansio	<input type="checkbox"/> lisäksi:
näytteen edustavuudesta vastaa:	Taratest Oy	
testauksen suorittanut laboratorio:	Taratest Oy, Turkkirata 9A, 33960 Pirkkala	
testauksesta vastaava henkilö:	<i>Vesa-Petri Helenius</i>	Vesa-Petri Helenius, DI